




ТРЕБОВАНИЯ К ФУНДАМЕНТУ ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ОРАНЖЕРЕЙ GLASS HOUSE

При самостоятельном изготовлении Фундамента? Покупателю надлежит руководствоваться нормами СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, а также следующими требованиями к фундаменту:

1. Размеры теплицы, указанные в Заказе покупателя в формате (ширина×высота×длина мм), должны соответствовать осям фундамента.
2. В качестве фундамента допускаются к использованию исключительно следующие варианты: армированная бетонная лента, свайно-винтовой с обвязкой профильной трубой, неполый кирпич, брус из лиственницы, бетонные блоки.
3. Ширина стенок фундамента должна быть не менее 100 мм.
4. Обязательно равенство диагоналей по внутренним и наружным углам фундамента.
5. Поверхность фундамента должна быть строго горизонтальной по уровню.
6. Высота фундамента должна быть равна во всех точках. Расстояние от поверхности земли 150-300 мм.
7. Необходима целостность фундамента. Не допускается осыпание, трещины и т.п.
8. В качестве верхнего основания не допускается использование полого кирпича.
9. Отступ фундамента от строения (забора) не менее 1 метра.

A _____ mm, B _____ mm, C _____ mm, D _____ mm

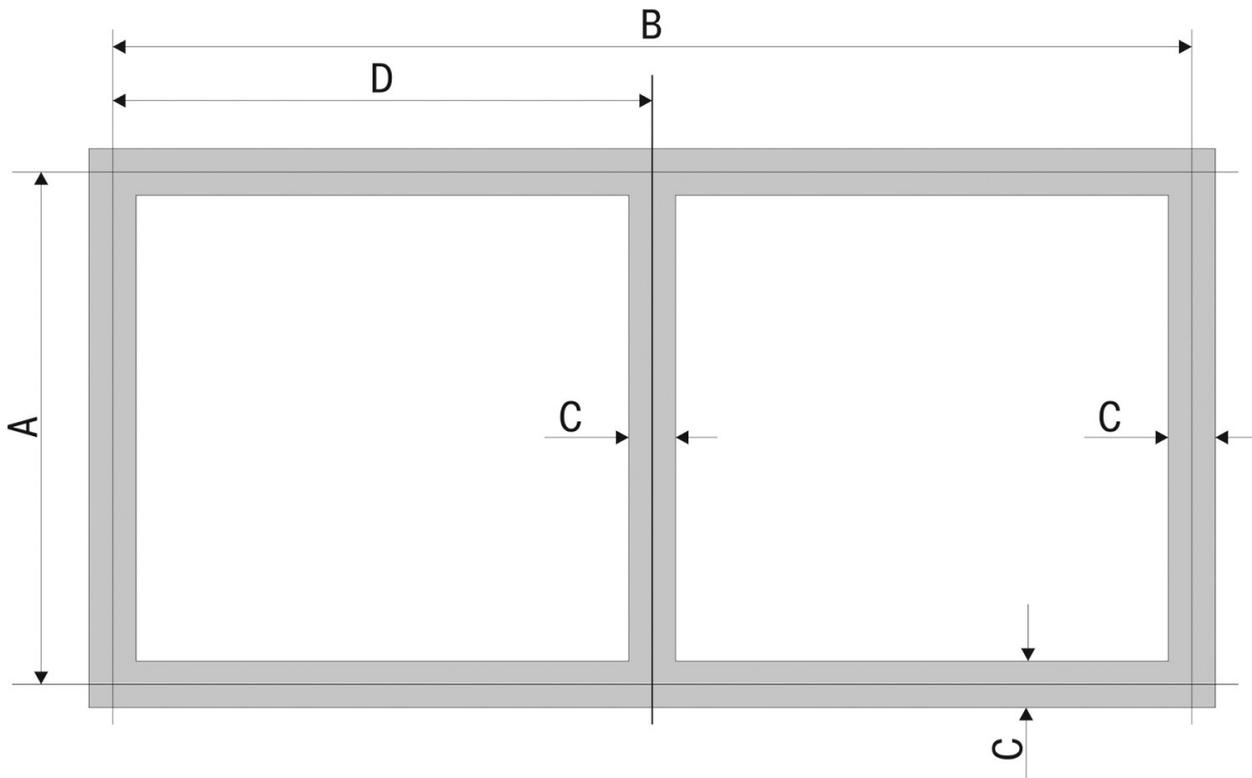

Директор ООО «АТТИКА»
Кузнецова Светлана Алексеевна

